



## Montage af stikkontakt

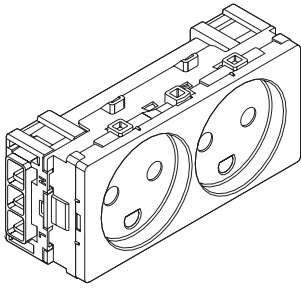

blænddæksel

Stikkontakten har et blænddæksel formonteret og det bør monteres på ubenyttede terminaler på stikkontakten.

## Generelt

Installationen af systemet foretages bl.a. i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, DS5110, og Sikkerhedsstyrelsens "Meddelelse om elinstallationer 10/04".


Til Lauritz Knudsen's installationskoblere må der kun tilsluttes WINSTA® , gesis® og EnstoNet® han- og hunstik. Afgrensningsblokke skal monteres separat og fastgøres til bygningsdelen.

### Bemærk!

Montage og demontage af systemet må kun foretages i spændingsløs tilstand.

## LK-mellemstik

Ønsker man at bruge flere stikkontakter ved siden af hinanden, anvendes der et mellemstik.

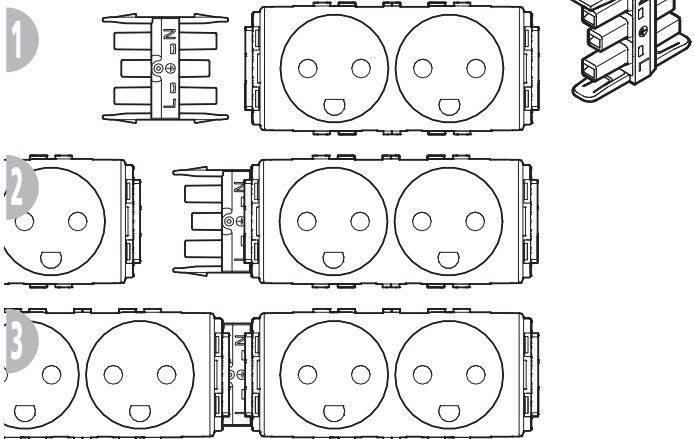


## Installation

Installationskablerne for henholdsvis WINSTA® , gesis® og EnstoNet® er forsynet med pile, der indikerer strømretningen på Tilgang / Han og Tilgang / Han / Hun.

■ Stikkontakten må kun forsynes med én tilgang. Det vil sige, at der kun må anvendes én installationskobling "Tilgang / Han" eller "Tilgang / Han / Hun".

**Ingen af nedenstående 3 eksempler må benyttes.**

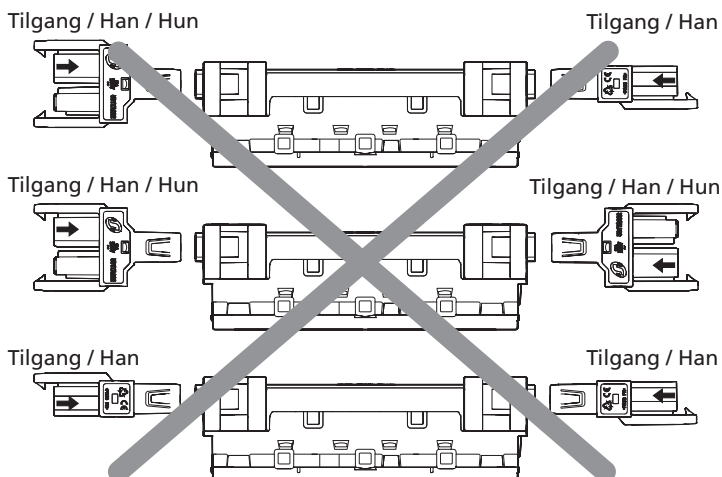

## Installationskobling


Stikkontakten er konstrueret til anvendelse med hhv. WINSTA® , gesis® og EnstoNet®.

Tilslutningerne til stikkontakten foregår via installationskoblere for hver af de tre systemer, der har hver sin farve.


**Bemærk!** De tre systemer må ikke blandes.

### WINSTA®


Tilgang / Han



Afgang / Hun




Tilgang / Han / Hun




### gesis® CON GST18


Tilgang / Han



Afgang / Hun




Tilgang / Han / Hun




### EnstoNet®


Tilgang / Han







Afgang / Hun






Tilgang / Han / Hun



### (lysegrå)



### (hvid)



### (mørkegrå)

